




Схема теплоснабжения

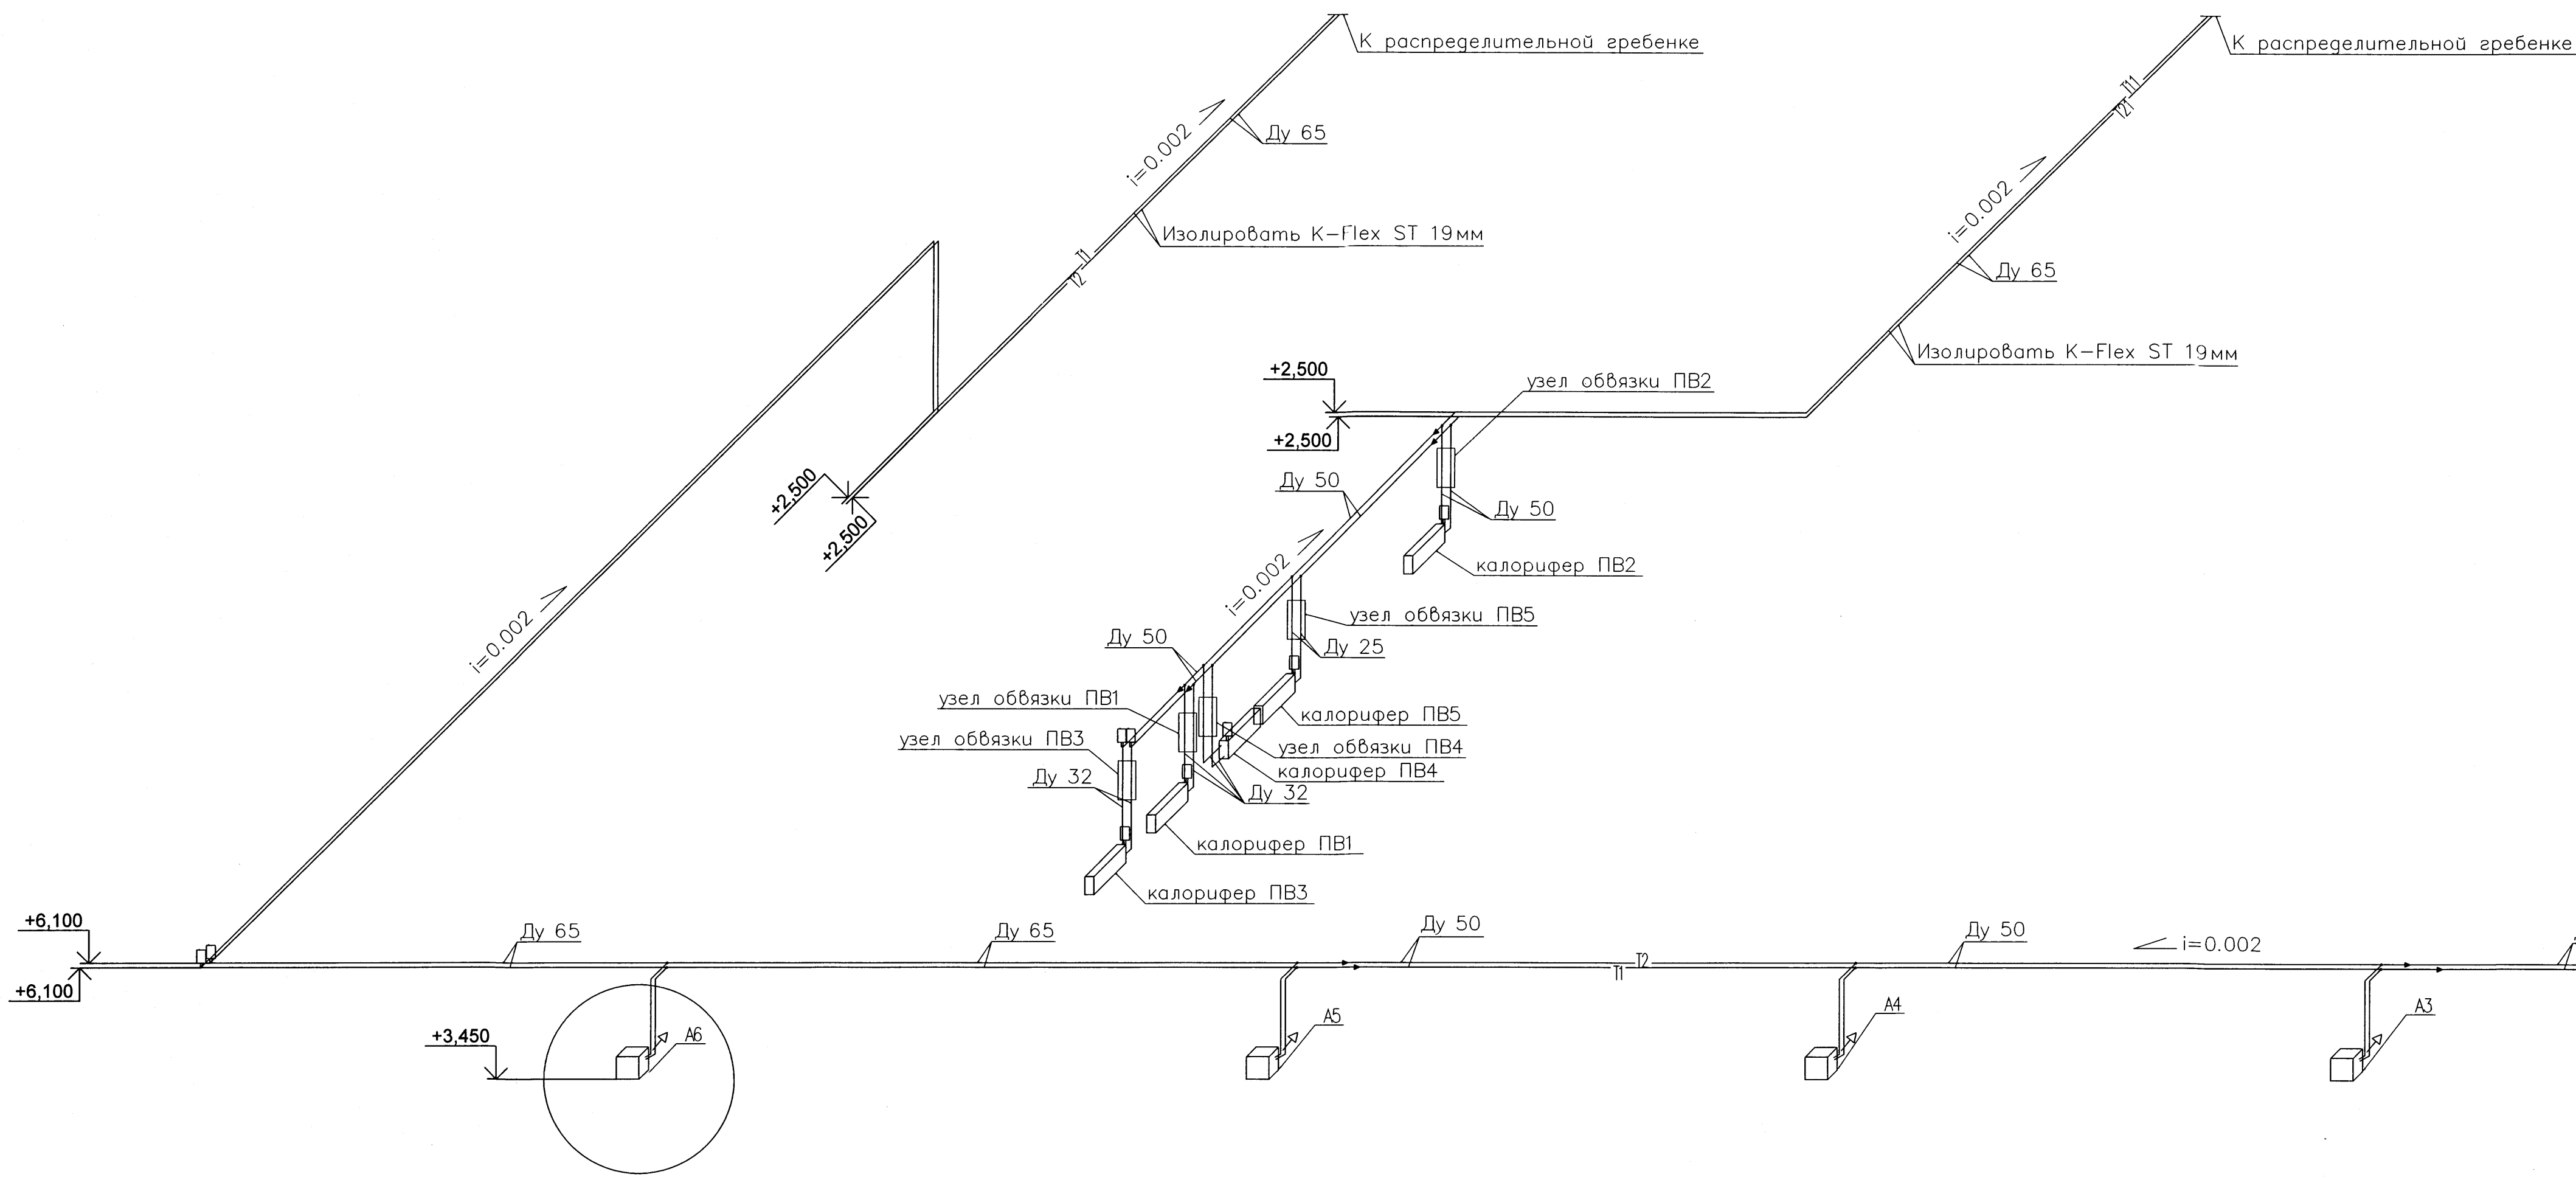

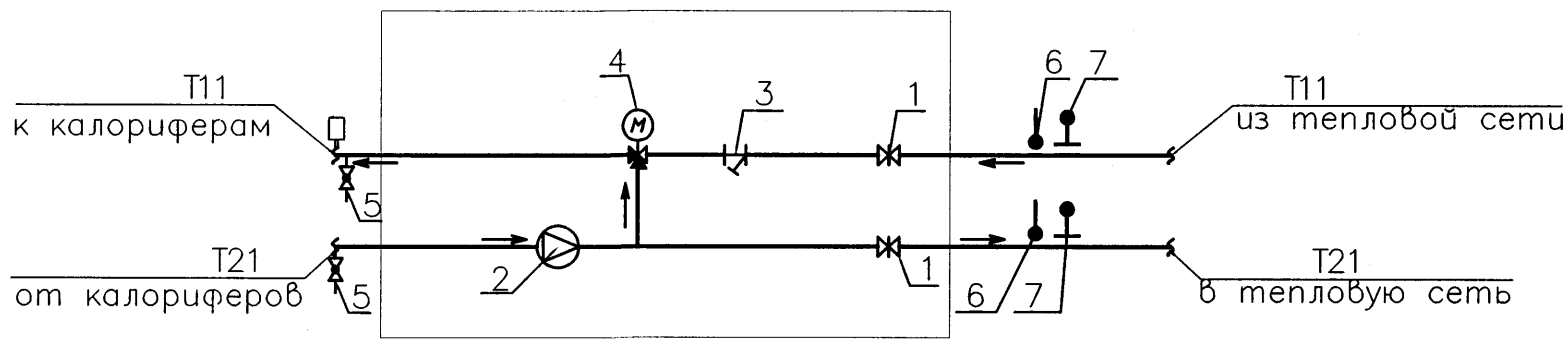

- 1. Клапан запорный Ду25.
- 2. Клапан двухходовой Ду20.
- 3. Гибкая подводка Ду25.
- 4. Регулятор оборотов.
- 5. Термостат.
- 6. Фильтр Ду25.

Узел обвязки калорифера



Спецификация обвязки калорифера.
(для одного калорифера)

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1		Шаровый кран запорный	4	
2		Насос циркуляционный	1	
3		Фильтр сетчатый латунный	1	
4		Трехходовой вентиль	1	
		Электропривод к вентилю	1	
5		Шаровый кран Ду=15	2	
		для слива воды		
6		Термометр технический	2	
		Оправа термометра	2	
7		Манометр МПН-160	2	
		Штуцер под манометр	2	
		Отборное устройство	4	

						21-1-ИОС.ОВ			
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крытый каток с искусственным льдом	Стадия	Лист	Листов
Разработан	Малинина						П	8	
Проверил	Дубровский					Схема теплоснабжения	ООО "Ремэкспо ЛТ"		