


Инв № подл	Подп и дата	Взам инв №

Примечания:  
У1 - проводник основной системы уравнивания потенциалов (ПВЗ-1х25); полоса 4х25;  
У2 - нулевой защитный проводник, входящий в состав кабеля (сечение определяется проектом);  
У3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов (ПВЗ-1х6).

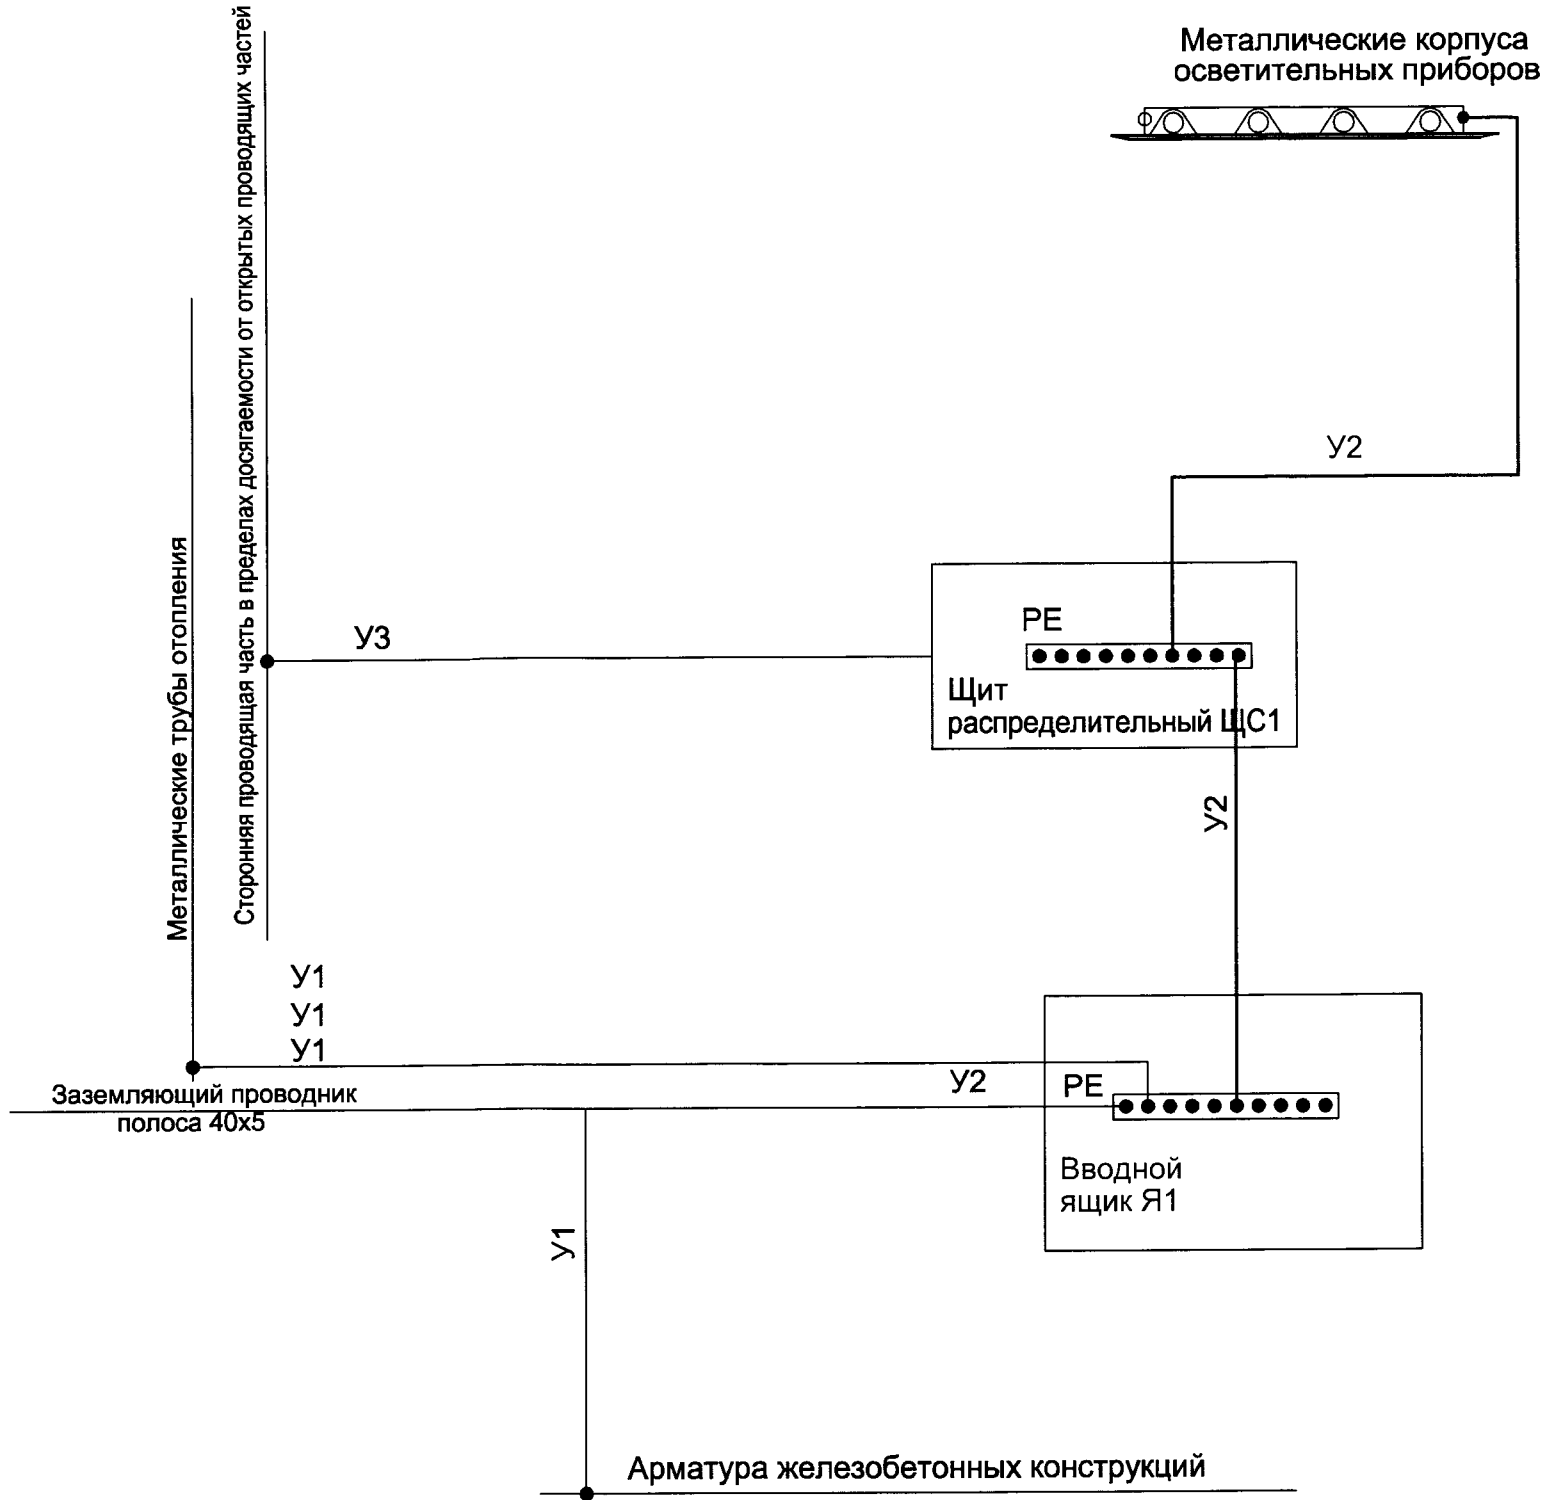

						21-3-ИОС.ЭМ			
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области .			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Контрольно-пропускной пункт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Шляпников					П	3	
Проверил		Брагова							
Разработал		Брагова							
Н. контр.		Марченко				Система уравнивания потенциалов.	ООО "Ремстройпроект-2"		